



Råd og Regler

når du færdes
på Renseanlæg Vest

Velkommen på Renseanlæg Vest i Aalborg

Indledning

Denne pjece henvender sig til dig, der kommer på Renseanlæg Vest i forbindelse med dit arbejde – eller som gæst. Den fortæller, hvordan du finder rundt, hvor du skal henvende dig, hvem der kan hjælpe dig og hvordan du passer på dig selv og andre.

God fornøjelse!

Adresse og telefon

Aalborg Renseanlæg Vest
Mølholmsvej 30
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 8299

Åbningstider

- hvornår er vi her?

Mandag-torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 14.30

Når du ankommer til renseanlægget, skal du af sikkerhedsmæssige årsager indskrive dig i "Gæstebogen" på kontoret. Du skal også udskrive dig igen, når du forlader renseanlægget.

Kørevejledning og advarselsblink

Når du afleverer eller henter en last, som skal vejes, skal du benytte den anviste vej, som fører over brovægten. Hvis advarselslampen ved porten blinker rødt, er der ingen adgang til renseanlægget.

Parkering og kørehastighed

- vis hensyn!

Sæt farten ned. Det skal sikre, at både du og vores medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster trygt kan bevæge sig rundt på anlægget og ind og ud af bygningerne.

Parkér på arealet ved indgangen til renseanlægget. Tænk over, om du holder i vejen for nogen eller spærrer udsynet for andre.

Nøgle eller nøglekort

- besøg uden for åbningstiden?

Hvis du har et særligt behov for at komme ind på renseanlægget uden for vores åbningstider, skal du henvende dig på renseanlæggets kontor og aftale det med driftsledelsen.

Brovægten og vejekort

Du skal have dit eget personlige vejekort for at kunne benytte brovægten, når du afleverer eller afhenter noget, som skal vejes. Du skal henvende dig på renseanlæggets kontor for at få udleveret et vejekort.

Hvis du ikke ved, hvordan du bruger brovægten eller, hvis du oplever, at der er fejl og mangler ved brovægten, skal du også henvende dig på renseanlæggets kontor.

Toiletter

- hvilke må du benytte og hvornår?

Hvis du ikke har været i berøring med spildevand, og dit arbejdstøj er rent, kan du benytte gæstetoiletet på kontoret. Det gælder f.eks. altid besøgende på rundvisninger.

Hvis du har været i berøring med spildevand og/eller dit arbejdstøj er snavset, **SKAL** du benytte toiletet i værkstedet, slamtøringsanlægget eller maskinbygningen.

Bad, omklædning og kantine

- kun for ansatte!

Kantine, bade- og omklædningsfaciliteter i kontorbygningen må kun benyttes af medarbejderne på renseanlægget.

Personskade, ulykke, katastrofe

- orienteringsplan og hjertestarter

Ved alvorlig personskade skal du standse ulykken og ringe 1-1-2!

Du skal altid holde dig orienteret via renseanlæggets skilte og orienteringsplanen i tilfælde af ulykker og katastrofer. Orienteringsplanen er placeret ved indgangen til renseanlæggets kontor. Tag gerne et foto af det område du skal arbejde i, så du er orienteret om placering af hjertestarter, brandslukker, nødbusser osv. (Orienteringsplanen ses desuden på næste side).

Hvis alarmlysene blinker hvidt og alarmklokken ringer, skal du hurtigst muligt bevæge dig hen til samlingspladserne angivet på orienteringsplanen.

Uheld og skader på ting


- kom og fortæl det!

Ved skade på bygninger og/eller maskiner skal du henvende dig på renseanlæggets kontor. Hvis det sker uden for vores åbningstider, skal du ringe til rådighedsvagten på tlf.: 2014 7607

Rengøring

- ryd op eller betal!

Husk at rydde op efter dig, når du færdes på renseanlægget. Ellers gør vi det på din regning.

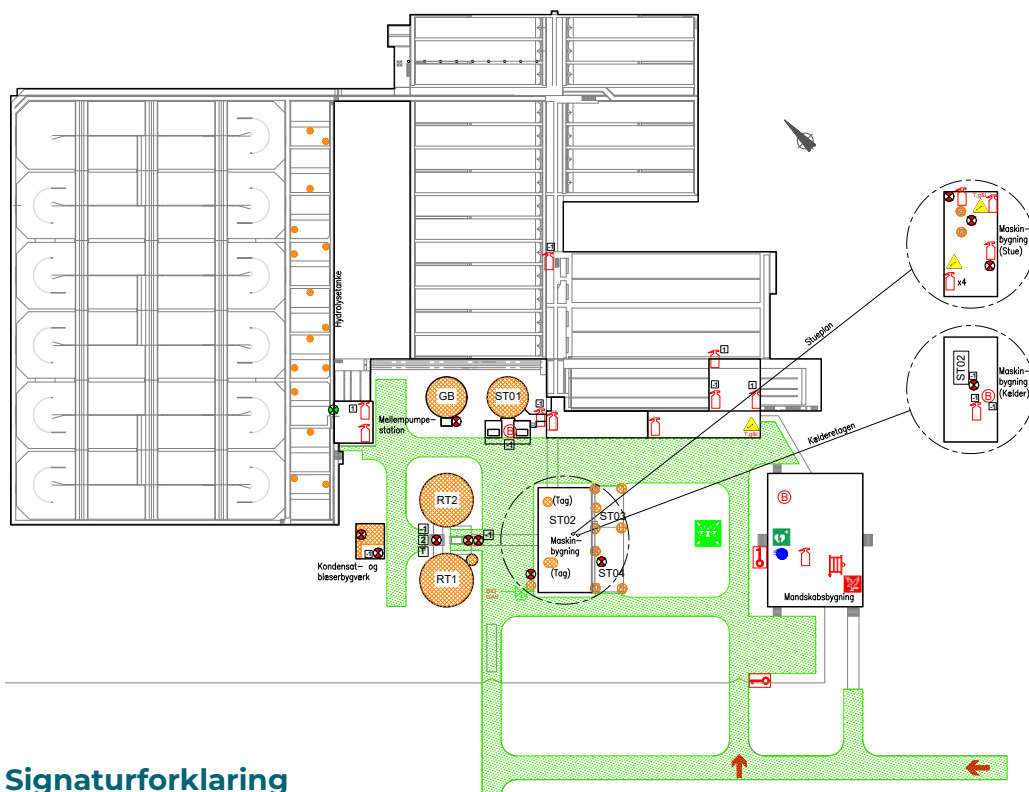

Signaturforklaring

- | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| | Samlingssted | | Hjertestarter |
| | Ved katastrofe alarm manuel afspærringsventil | | Førstehjælpskasse |
| | Pulverslukker, Kulsyre | | Bruser |
| | Ophængssted for orienteringsplan | | Røde advarselslamper (gasalarm) |
| | Vandfyldte slangevinde | | Grønt lys = ventilation virker |
| | Trykflasker, gas & ilt | | Placeret i kælderen |
| | Eksplodingsfarligt område, klassificeret som | | Placeret på 1. sal |
| | Køreveje | | Placeret på 2. sal |
| | Nøgleboks | | Placeret på taget |
- NB! Ubenævnte placeringer er i stueplan.**

Sikkerhed

– henvend dig på kontoret når du ankommer!

Før du går i gang med dit arbejde på renseanlægget, skal du have læst "Retningslinjer for medarbejdere og eksterne håndværkere m.fl., der udfører arbejde på renseanlægget" og kvittere for modtagelse af retningslinjerne. Ligesom du skal kvittere for at have modtaget denne pjece "Råd og regler", når du færdes på Renseanlæg Vest. Det skal medvirke til, at du overholder vores regler.

Heri står der, bl.a. at du altid skal kontakte driftsledelsen, der vil give dig instruktion i det arbejde, du skal udføre og fortælle dig om hygiejne og sikkerhed før, under og efter arbejdet. Hvis du ikke allerede har fået disse retningslinjer, kan du få dem på kontoret på renseanlægget eller downloade dem på følgende adresse:

www.aalborgforsyning.dk/kloak/downloads

Du skal selvfølgelig altid overholde og arbejde efter Arbejdstilsynets regler.

Vaccination

– det er dit eget ansvar!

Ifølge Arbejdstilmølvlovgivningen skal alle, som er i berøring med spildevand, vaccineres imod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse). Du skal kunne dokumentere, at du er vaccineret. Det er både dit eget og din arbejdsgivers ansvar at overholde vaccinationsbestemmelserne.

Eksplodingsfare

I nogle områder på renseanlægget er der fare for eksplosion. Disse områder er markeret med gule streger eller kæder og markerer EX-zoner.



Du må ikke færdes indenfor disse områder uden forudgående aftale og instruktion fra driftsledelsen.

Der er også opsat forbudsskilte, der viser "Eksplodingsfare" samt "Rygning og åben ild forbudt", som du skal overholde.

Alkohol og rygning



– miljø og arbejdsmiljø

Der er rygeforbud i alle bygninger og andre steder, hvor det er markeret med skilte.

Alkohol må ikke indtages på renseanlægget. Det er et krav, at vore samarbejdspartnere handler miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i alle forhold, når der udføres ydelser for Aalborg Forsyning. Der er tavshedspligt om alle forhold vedrørende renseanlægget.

